



ERWEITERUNG ÜBER DES ALLGEMEINEN
BAUAUFTSICHTLICHEN PRÜFZEUGNISSES (ABP)

EASY GLASS[®] MAX SYSTEMEN

TOP MONTAGE	(MOD.6926)
F-PROFILE	(MOD.6929)
FASCIA MONTAGE	(MOD.6935)
Y-PROFILE	(MOD.6936)

2 X 10 ESG, GLASHÖHE 1800MM
2 X 12 ESG, GLASHÖHE 1800MM
2 X 15 ESG, GLASHÖHE 1800MM

Bescheid über die Änderung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses: P-2014-3079


Antragsteller: **Q-railing Europe GmbH & Co. KG**
Marie-Curie-Straße 8 - 14
46446 Emmerich am Rhein

Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses werden wie folgt geändert und ergänzt.

Abschnitt **3.1 Geltungsbereich** ist wie folgt zu ändern:

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis besitzt Gültigkeit für die unter Punkt 2 beschriebene Bauart. Die Verglasungen besitzen eine absturzsichernde Funktion nach Kategorie B. In den folgenden Tabellen und Abbildungen sind die zulässigen Abmessungen für die jeweilige Einbausituation angegeben.

gerader Einbau:

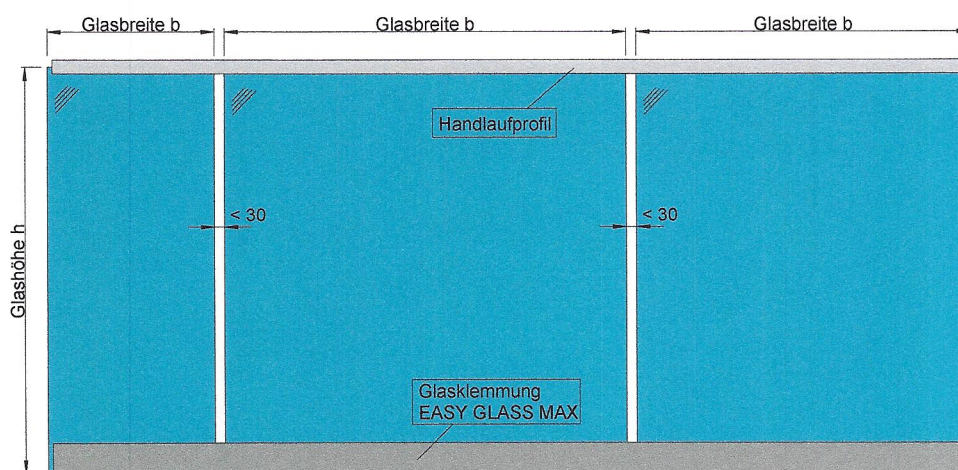


Folgende Abmessungen sind versuchstechnisch nachgewiesen:



Tabelle 1: zulässige Abmessungen gerader Einbau

Glasaufbau		Glasbreite b [mm]		Glashöhe [mm]
		min	max	max
1	2 x 6 mm ESG	800	beliebig	1100
2	2 x 8 mm ESG	500	beliebig	1500
3	2 x 10 mm ESG	500	beliebig	1800
4	2 x 12 mm ESG	500	beliebig	1800
5	2 x 15 mm ESG	500	beliebig	1800
6	2 x 8 mm TVG	500	beliebig	1200
7	2 x 10 mm TVG	500	beliebig	1200

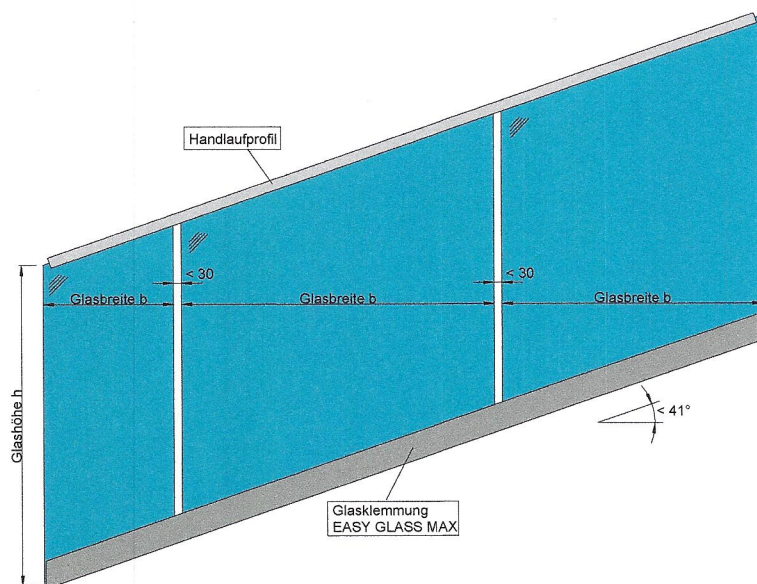
Abweichung von der Rechteckform (Treppenlauf):

Folgende Abmessungen sind versuchstechnisch nachgewiesen:

Tabelle 2: zulässige Abmessungen Treppenlauf

Glasaufbau		Glasbreite b [mm]		Glashöhe [mm]
		min	max	max
1	2 x 6 mm ESG	800	beliebig	1100
2	2 x 8 mm ESG	500	beliebig	1500
3	2 x 10 mm ESG	500	beliebig	1800
4	2 x 12 mm ESG	500	beliebig	1800
5	2 x 15 mm ESG	500	beliebig	1800
6	2 x 8 mm TVG	500	beliebig	1200
7	2 x 10 mm TVG	500	beliebig	1200

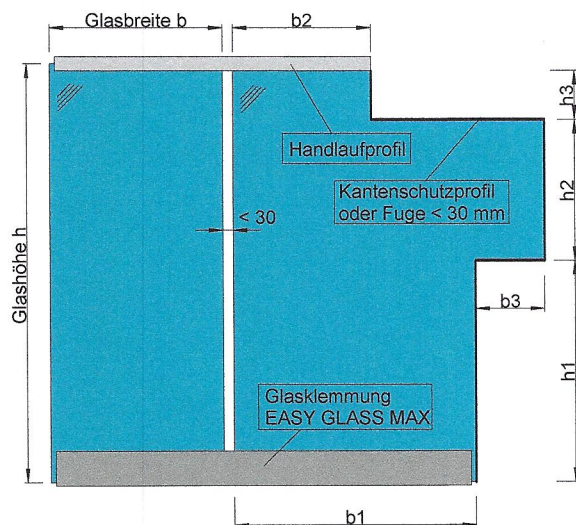


Modellscheibe:

Folgende Abmessungen sind versuchstechnisch nachgewiesen:

Tabelle 3: zulässige Abmessungen Modellscheibe

Glasaufbau		b1 [mm]		b2 [mm]		b3 [mm]	Glashöhe [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]
		min	max	min	max	max	max			max
2	2 x 8 mm ESG	700	beliebig	400	b1 + b3	200	1250	beliebig	beliebig	300
3	2 x 10 mm ESG	700	beliebig	400	b1 + b3	200	1250	beliebig	beliebig	300
4	2 x 12 mm ESG	700	beliebig	400	b1 + b3	200	1250	beliebig	beliebig	300
5	2 x 15 mm ESG	700	beliebig	400	b1 + b3	200	1250	beliebig	beliebig	300

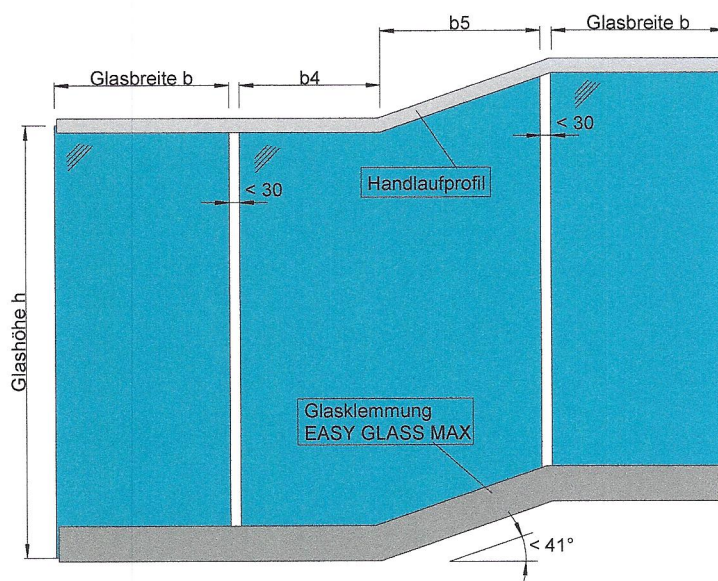Übergangsscheibe:

Folgende Abmessungen sind versuchstechnisch nachgewiesen:



Tabelle 4: zulässige Abmessungen Übergangsscheibe


Glasaufbau		b4 [mm]		b5 [mm]		Glashöhe [mm]
		min	max	min	max	max
2	2 x 8 mm ESG	400	beliebig	460	beliebig	1200
3	2 x 10 mm ESG	400	beliebig	460	beliebig	1200
4	2 x 12 mm ESG	400	beliebig	460	beliebig	1200
5	2 x 12 mm ESG	400	beliebig	460	beliebig	1200

Weitere konstruktive Vorgaben:

- Es müssen immer mindestens 3 Scheiben der geringsten Glasbreite verbaut werden
- Wenn der Handlauf endverankert wird, darf das Glasgeländer auch aus einer Scheibe bestehen
- Bei der Anordnung der Kunststoffkeile sind die Vorgaben der Firma Q-railing zu beachten
- Es kann ein zusätzlicher, konstruktiver Handlauf zum Einsatz kommen, welcher über Klemmhalter in den Scheibenzwischenräumen befestigt wird (siehe folgende Abbildung).



Zusätzlicher, konstruktiver Handlauf

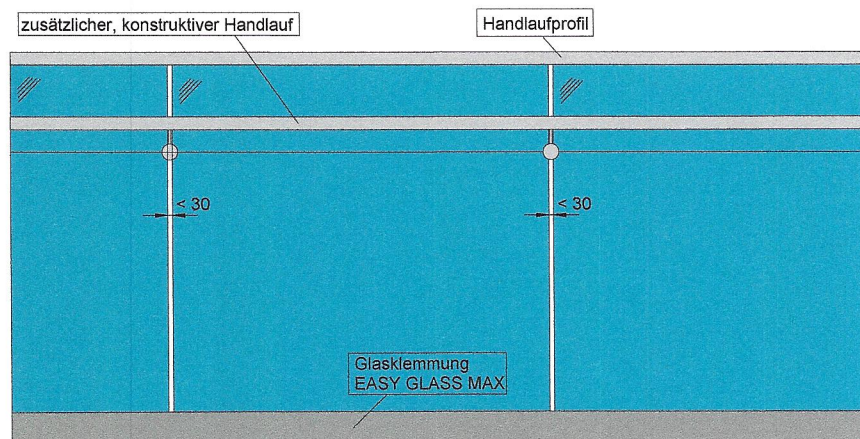

Dieser Bescheid umfasst 5 Seiten.

München, den 29.09.2015

Für die Leitung und Sachbearbeiter

Dipl. -Ing. (FH) A. Lorenz
(stellv. PÜZ- Stellenleiter)



SUCCESS WITH
YOUR INSTALLATION!

VIEL ERFOLG MIT
IHRER MONTAGE!

SUCCES MET
DE INSTALLATIE!